



# 消防處連繫業界分享會 (FSD Connects)

牌照及審批總區  
香港消防處



# 消防處連繫業界分享會

---

1.

申請認可手提設備／接納消防裝置及設備  
和消防安全產品簡介

2.

消防處通函第1/2024號的優化機制

3.

遞交申請注意事項  
(防火電纜／煙霧控制系統／通風系統)

4.

常見問題及問答環節



# 申請認可手提設備／ 接納消防裝置及設備和 消防安全產品簡介

牌照及審批總區  
香港消防處



# 消防處通函第1/2024號



日期	消防處通函編號及主旨	檔案
2024年02月19日	1/2024 - 消防處通函第1/2024號 - 認可手提設備和接納消防裝置及設備和消防安全產品的優化機制	

消防處  
牌照及審批總區  
香港九龍中區彌敦道11號  
消防處總匯大樓5樓

FIRE SERVICES DEPARTMENT  
LICENSING AND CERTIFICATION COMMAND  
5/F, Fire Services Headquarters Building  
No. 11 Hong Chong Road, Tsim Sha Tsui  
Kowloon, Hong Kong

本處電傳 OUR REF: (2) 16 FPLC/2407 P.11  
英語傳真 YOUR REF: (05) 2732 2197  
傳真傳真 FAX: (05) 2732 2197  
電子郵件 E-MAIL: hplc@24hfd.gov.hk  
電 話 TEL: NO. (05) 2732 7428

致：消防處通函收件人

先生/女士：

**消防處通函第 1/2024 號**  
**認可手提設備和接納消防裝置及設備和消防安全產品的優化機制**

本處旨在公布申請認可手提設備和接納消防裝置及設備和消防安全產品的優化措施，以及發布新修訂的申請指引。消防處通函第 3/2020 號將於二零二四年四月一日取消，由本處取代。

消防裝置及設備和消防安全產品在火警發生時具有保護生命和財產的重要作用，根據《消防（裝置及設備）規例》（第 95B 章），所有手提設備在香港售賣或供應之前，必須獲消防處處長認可。此外，消防處處長為保障建築物安全而要求安裝的消防裝置及設備（手提設備除外）和消防安全產品，須為接納類別，而且符合相關標準和本港規定。供應商或其代理須向消防處提出申請，以獲得其產品的認可或接納。

為了引進更多適合在香港使用的優質產品，以及不斷加強產品的品質保證，消防處不時探討不同的國家或國際標準，並與業界保持緊密聯繫，以檢討和優化認可和接納機制。本處所載的最新優化措施，主要着眼於引進手提設備的行業標準，以及優化機制下的新修訂申請要求。

引進手提設備的行業標準

消防處在處理認可手提設備的申請時，一直接納國家或國際標準。在內地，手提設備的標準受《中華人民共和國消防法》規管；該法例訂明此等設備必須符合相關國家標準或行業標準（如適用）。就產品的測試、性能和構造而言，行業標準不下於國家標準及國際標準，均是消防處接納的對等標準。

為方便業界配合內地消防安全行業的急速發展，以及引進更多適合在香港使用的優質產品，消防處會正式將行業標準納入申請指引內，以供參閱。

**認可和接納機制下新修訂的申請要求**

為了在不影響產品品質的情況下優化認可和接納機制，消防處成立了一個工作小組，成員包括業界代表，負責向處方提出優化建議。工作小組考慮業界的意見後，建議就機制下的申請要求作出修訂。

就新申請而言，產品認證現獲接納為手提設備的品質保證的另一方法。至於延長認可期和接納期的申請，消防處會視乎個別認可或接納產品的情況和狀況，接納不同類別的證明文件。新修訂的申請要求詳載於附件 1。

本處已編製新修訂的申請指引（《認可手提設備／接納消防裝置及設備和消防安全產品的申請指引》（2024 年 2 月版））（見附件 II），取代舊有版本。新指引載述優化的認可和接納機制，而所有新修訂的申請要求均納入機制內。該指引可於本處網頁下載：  
[https://www.hkfd.gov.hk/chi/source/licensing/Guidance\\_Approval\\_PE\\_Acceptance\\_FSIE\\_FS\\_P\\_chi.pdf](https://www.hkfd.gov.hk/chi/source/licensing/Guidance_Approval_PE_Acceptance_FSIE_FS_P_chi.pdf)

此外，消防裝置及設備（手提設備除外）和消防安全產品的申請處理時間（由接納申請起至以書面通知申請人申請結果）將縮短至 15 個工作天。

優化機制和新指引將於二零二四年四月一日生效。如有查詢，請致電 2733 7619 與牌照及審批總區政策課聯絡。

消防處處長  
(黃嘉榮 代行)

連附件  
二零二四年二月十九日

認可手提設備／  
接納消防裝置及設備  
和消防安全產品的  
申請指引

2024年2月版



# 認可的手提設備



- 根據香港法例第95B章《消防（裝置及設備）規例》第3條的規定，所有手提設備（例如手提滅火筒、滅火氈和固定噴灑裝置）必須獲得消防處處長認可，才可在香港供應或售賣
- 根據香港法例第95B章《消防（裝置及設備）規例》第5條的規定，任何人不得售賣或供應不列入清單的任何手提設備



# 接納消防裝置及設備（手提設備除外） 和消防安全產品



## 消防處的事先接納

- ✓ 除手提設備外，消防處處長為保障樓宇安全而要求安裝的其他消防裝置及設備
- ✓ 例如花灑系統／設備、火警警報裝置必須為獲接納類別，以及符合相關國家／國際標準及本港規定



## 視作接納的已列入名單產品

- ✓ 如消防裝置及設備（手提設備除外）或消防安全產品獲**產品認證機構**列入**認可名單**並公開予公眾查閱
- ✓ 而且這些消防設備／消防安全產品及其安裝均**符合本港所有相關規定**，便視作獲消防處接納



## 已列入名單產品


- ✓ 指已獲認可的產品認證機構列入名單及公開予公眾查閱的消防裝置及設備，如中國強制性產品認證制度（CCC）



1) 提供產品認證服務並獲得中國內地或海外認證機構認可的**中國內地或海外實驗所／機構**；或








2) 提供產品認證服務並透過「香港認證機構認可計畫」獲得香港認可處認可的**本地實驗所／機構**





# 毋須事先獲得消防處接納的消防裝置及設備／防火安全產品

✓ 消防處不時收到有關此列表的申請，有關這些消防裝置及產品，毋須事先申請接納。註冊消防裝置承辦商及負責安裝其他設備的承辦商有責任遵守此列表所載的相應要求。

<p>1. <b>應急照明系統</b></p>  <p>a) 符合以下要求：            (i) 消防處守則（最新版本）            (ii) <a href="#">PPA 104 – 應急照明系統（連接中央供電系統）的消防規定</a>            (iii) <a href="#">PPA 104(A) – 獨立應急照明系統的消防規定</a>            (iv) 屋宇署消防安全守則            (v) 電力線路守則            b) 在申請對消防裝置／設備進行認可檢查／測試時（例如在申請普通食肆牌照或申請新建樓宇消防證書的過程中）遞交測試證書／報告予消防處相關單位（例如「消防工程合規課（消防設施組）」、「牌照課」等）。</p>	<p>2. <b>出口指示牌（包括方向指示牌）</b></p>  <p>a) 符合以下要求：            (i) 消防處守則（最新版本）            (ii) 屋宇署消防安全守則            (iii) 電力線路守則            b) 在申請對消防裝置／設備進行認可檢查／測試時（例如在申請普通食肆牌照或申請新建樓宇消防證書的過程中）遞交測試證書／報告予消防處相關單位（例如「消防工程合規課（消防設施組）」、「牌照課」等）。</p> <p>*註：在任何處所安裝的自身發光牌，必須遵守從香港輻射管理局的各項規定。</p>	<p>4. <b>自動火警警報系統監測組件</b></p>  <p>a) 符合以下要求：            (i) 消防處守則（最新版本）            (ii) 電力線路守則            b) 在申請對消防裝置／設備進行認可檢查／測試時（例如在申請普通食肆牌照或申請新建樓宇消防證書的過程中）遞交測試證書／報告予消防處相關單位（例如「消防工程合規課（消防設施組）」、「牌照課」等）。</p>	<p>7. <b>並非與自動火警警報系統一併使用的開門裝置</b></p>  <p>a) 符合以下要求：            (i) 屋宇署消防安全守則            (ii) 電力線路守則</p>
<p>11. <b>危險品倉庫或危險品車輛內使用的設備及裝置（例如加油機汽缸回收監察系統、於加油站使用的設備等），但不包括易燃液體供應裝置及易燃液體貯存缸</b></p> <p>a) 請於正式申請危險品相關牌照時向消防處危險品課遞交有關文件。            b) 如有任何危險品倉庫事宜查詢，請聯絡：  <b>香港新界</b>  <b>葵涌興盛路 86 號</b>  <b>葵涌消防處辦公大樓 4 樓</b>  <b>危險品管制課</b>  <b>牌照及審批總區</b>  <b>電話：2417 5757 傳真：2413 0873</b>            c) 如有任何危險品車輛事宜查詢，請聯絡：  <b>香港九龍</b>  <b>尖沙咀廣東道 333 號</b>  <b>尖沙咀消防局綜合大樓 2 樓</b>  <b>危險品執法課</b>  <b>牌照及審批總區</b>  <b>電話：3850 8487 傳真：3850 8450</b></p>	<p>3. <b>不連警報器／發聲器或並非與自動火警警報系統一併使用的閃燈</b></p>  <p>a) 符合以下要求：            (i) 消防處守則（最新版本）            (ii) 消防處通函            (iii) 電力線路守則            b) 在申請對消防裝置／設備進行認可檢查／測試時（例如在申請普通食肆牌照或申請新建樓宇消防證書的過程中）遞交測試證書／報告予消防處相關單位（例如「消防工程合規課（消防設施組）」、「牌照課」等）。</p>	<p>5. <b>防煙門</b></p>  <p>a) 符合屋宇署消防安全守則的要求</p>	<p>8. <b>用於防煙門的防火／防煙封條</b></p>  <p>a) 符合屋宇署消防安全守則的要求</p>
		<p>6. <b>門鎖</b></p>  <p>a) 符合屋宇署消防安全守則的要求</p>	<p>9. <b>用於花灑系統、消防性／喉籠系統的喉管及相關配件</b></p>  <p>a) 符合以下要求：            (i) 消防處守則（最新版本）            (ii) 消防處通函            (iii) <a href="#">《樓宇水管裝置手冊》（水務署）</a></p>
10.	<b>消防沙桶</b>	a) 符合消防處守則（最新版本）的要求	










## 須獲消防處認可／接納的消防裝置及設備／防火安全產品



### 消防設施監督課

- ✓  手提設備
- ✓  防火液
- ✓  其他消防裝置及設備  
(自動啟動裝置、花灑系統、火警警報系統、火警偵測系統、消防栓喉轆系統等)





### 通風系統組

- ✓  防火電纜
- ✓  煙霧控制系統
- ✓  通風系統



### 危險品執法課

- ✓  加油站的易燃液體供應裝置
- ✓  加油站的易燃液體貯存缸




# 認可／接納消防裝置及設備審批流程



所有關於認可手提設備／接納消防裝置及設備和消防安全產品的申請（**新申請／重新申請／延長有效期申請**），均須提交作處理及審批

## 新申請

- 指首次就認可手提設備／接納消防裝置及設備和消防安全產品提交的申請
- 凡於消防處認可／接納信失效後提交的申請，亦視作新申請




## 重新申請

- 指按消防處要求提供額外產品資料或補充資料

## 延長有效期申請

- 指按消防處要求提供所需產品資料



(2024年2月版)  
(February 2024 Version)



For Official Use Only:

Ref. No.: ( ) in FP  
LIFIPS No.:

認可手提設備／接納消防裝置及設備和消防安全產品申請表  
Application Form for Approval of Portable Equipment /  
Acceptance of Fire Service Installations and Equipment and Fire Safety Products

注意事項 POINTS TO NOTE:

- (I) 填寫本申請表前，請閱讀以下指引並在閱讀後加上「✓」號。  
Please read the following guidelines and put a (✓) in the box before filling in this Form.
- 《認可手提設備／接納消防裝置及設備和消防安全產品的申請指引》  
*Guidance for Application for Approval of Portable Equipment / Acceptance of Fire Service Installations and Equipment and Fire Safety Products*
  - 《申請人須知》(見附錄一)  
*Notes to Applicants (See Appendix I)*
  - 《毋須事先獲得消防處接納的常見消防裝置及設備和消防安全產品》(見附錄二)  
*Common Fire Service Installations and Equipment and Fire Safety Products NOT requiring FSD's Prior Acceptance (See Appendix II)*
- (II) 所有申請文件必須裝訂並附有頁碼，申請人必須就每項申請呈交一份已裝訂的申請文件。  
All documents submitted for the application must be bound with page numbers, and a set of bound documents for each submission is necessary.
- (III) 請選擇提交申請的類別 Please select type of application to be submitted:

- 新申請  
New Application
- 重新申請  
Re-Application
- 延長有效期申請  
Application for Validity Period Extension

請根據消防處最近一次就本申請發出的回覆函件內載的資料填寫以下各項：  
Please complete the following sections with reference to the information given in the latest FSD's reply letter related to this application:

消防處檔號 FSD Ref. No.: ( ) in  
個案編號 (如有) LIFIPS No. (If any):  
消防處回覆日期 FSD's Reply Date:

- (IV) 請選擇回覆的語言  
Please select the language for reply

- 中文  
 English

## 涉及任何文件不足的申請



為確保申請符合基本要求，即所需文件已全部提交。如果申請因遺漏或缺少所需文件而不被接納，本處會在不超過**七個工作天**，以書面通知申請人要求提供更多資料

## 處理申請



處理認可手提設備／接納消防裝置及設備和消防安全產品的申請，本處已統一在不超過**十五個工作天**，以書面通知申請人相關申請結果

在考慮是否批出認可／接納時，消防處會全面審核手提設備／消防裝置及設備和消防安全產品的測試報告、產品目錄、技術細則、**產品認證證書**、評估報告等，以確認其性能及構造符合相關的國家或國際標準及本地要求



如手提設備／消防裝置及設備和消防安全產品符合所有認可／接納條件，消防處會向申請人發出認可／接納信



如提交的文件中發現有任何不足／不獲接納，消防處會向申請人發出拒絕信。如有需要，申請人可作重新申請





# 獲消防處認可的手提設備



- 消防處會備存一份認可手提滅火設備的清單，每年至少在憲報刊登一次，以供公眾參閱。
- 在認為適當的情況及方式下，不時發布。

香港特別行政區政府  
憲報

憲報檔案  
憲報刊登於 2023 年 12 月 29 日 星期五 第 100 頁

標題
水劑滅火器
泡沫滅火器
化學乾粉滅火器
化學乾粉 (自動式) 滅火器
二氧化碳滅火器
淨劑滅火器
推車式滅火器
種類
滅火器



## 手提設備「掃」易認

下載消防處流動應用程式

App Store  
下載

Google Play

AppGallery

Fire Services Department  
香港消防處

推廣自願在住用處所  
使用手提滅火設備

快捷徑

- AED
- 活動
- 招募
- 公眾
- 危險車輛 註冊消防裝 置承辦商
- 手提設備 「掃」易認

消防處訊息

FSD PortE CMS Equipments Assets Settings Users

Equipments

Search

Manufacturer	Model number	
MFZ/ABC1-	德冠滅火器 (中國) 有限公司 Dry Chemical Type Extinguishers	Updated at 2024/1/24 上午11:17:50
MFZ/ABC1-	廣東平安消防實業有限公司 Dry Chemical Type Extinguishers	Updated at 2024/1/24 上午11:17:50
MFZ/ABC1-A-	德冠滅火器 (中國) 有限公司 Dry Chemical Type Extinguishers	Updated at 2024/1/24 上午11:17:50
MFZ/ABC1A-	浙江義興消防設備有限公司 Dry Chemical Type Extinguishers	Updated at 2024/1/24 上午11:17:50
MFZ/ABC2-	廣東平安消防實業有限公司 Dry Chemical Type Extinguishers	Updated at 2024/1/24 上午11:17:50



# 已接納的消防裝置及設備及防火液



## Fire Protection

### 防火工作



主頁

關於我們

最新消息

新聞公報及刊物

消防及救護服務

防火工作

公眾教育

應急教育

招募

公開資料

招標

照相館

電子服務

常見問題

相關網址

## 消防裝置及設備

主頁 > 防火工作 > 消防裝置及設備

### 認可 / 已批核的設備

項目

返回

滅火筒的監管、一般處置和回收事宜

已批核的滅火筒及滅火器

已接納的消防裝置及設備

接納的防火液目錄(英國標準476:第7部)

接納的防火液目錄(英國標準5867-2:乙類性能)

認可氣瓶或其他盛器一覽表

認可的產品(通風系統)

已批核的產品(通風系統)

[https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire\\_protection/accept\\_eq/](https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire_protection/accept_eq/)

### List of Fire Service Installations and Equipment accepted by the Fire Services Department

#### 消防處認可的消防裝置及設備一覽表

Note (1): For details of the acceptance criteria / conditions, please refer to the FSD approval letter(s) issued to the manufacturer / authorized supplier(s) of the products.  
備註 (1): 有關接納準則/條件的詳情, 請參閱消防處發出予產品製造商/授權供應商的接納信。

Note (2): Please refer to FSD Circular Letter No. 3/2020 for Guidance for Application for Acceptance of FSI and Fire Safety Products. If the product has been listed and published by a Product Certification Body (PCB) and Product Certification, it is deemed to be accepted by the FSD subject to such product being in conformance with all local relevant local requirements on product specification and its application in FSI systems. In this connection, application for FSD acceptance on listed product is not required.

備註 (2): 請參閱消防處通告3-2020號, 認可手提設備/接納消防裝置及設備和消防安全產品申請的便利措施, 如消防裝置及設備(手提設備除外)或其他消防安全產品獲產品認證機構列入認可名單並公開予公眾查詢, 而且符合本港所有相關規定, 便提件獲本處接納, 因此, 已列入名單的產品毋須向消防處申請預先接納。

Note (3): Information provided hereunder is for reference only.  
備註 (3): 以下的資料僅供參考之用。

Category 種類	Type 類別	Manufacturer 製造商	Product Name 產品名稱	Model 型號	Testing Standard 測試標準	The Applicant 申請人	Valid Until 有效期至
Automatic Actuating Device	Emergency Exit Device	Alarm Lock System Inc.	Rim Type Panic Hardware				
Automatic Actuating Device	Emergency Exit Device	Alarm Lock System Inc.	Rim Type Panic Hardware				
Automatic Actuating Device	Emergency Exit Device	Alarm Lock System Inc.	Rim Type Panic Hardware				

### List of Fire Retardant Solution Accepted by the Fire Services Department

#### 消防處已接納的防火液目錄

(BS 5867-2: Type "B" performance) (英國標準 5867-2: 乙類性能)

Name of Product 產品名稱	Substrate 質料	Testing Standard 測試標準	The Applicant 申請人	Valid Until 有效期至
1. Pyrocrete CP	Piece	BS 5867: Part 2: 1980	424 Cheng Tin Ltd 41-49, Tin Mo Hon Road, Dun Cheung NT	31/12/2025
2. Ahi Clear	Plastic timber, Plywood, Board materials, Fabric wall surface, Solid timber, Oaklea board	BS 5867: Part 2: 1980	Kanicki (HK) Ltd 120, Neepow Centre, 423, Takewoon Road, Kowloon	31/12/2025
3. Ahi Clear fire retardant treatment with overcoat finish	Plastic timber, Plywood, Board materials, Fabric wall surface, Solid timber, Oaklea board	BS 5867: Part 2: 1980	Kanicki (HK) Ltd 120, Neepow Centre, 423, Takewoon Road, Kowloon	31/12/2025
4. Ahi Clear No. 1 with Ahi joint overcoat finish	Solid timber, Oaklea board	BS 5867: Part 2: 1980	Kanicki (HK) Ltd 120, Neepow Centre, 423, Takewoon Road, Kowloon	31/12/2025
5. Ahi Clear	Metnick, Oaklea, Hardwood, Plywood, Hardwood, Chipwood, Blockwood, Plywood	BS 5867: Part 2: 1980	Kanicki (HK) Ltd 120, Neepow Centre, 423, Takewoon Road, Kowloon	31/12/2025





# 認可／接納有效性



- 獲認可／接納的消防裝置及設備的有效期最多為五年。當有效期即將屆滿應向消防處重新提出認可／接納申請，以延長相關有效期
- 若情況有變，例如合規標準、設計、製造商等有所更改，又或採用的測試標準已作更新，獲認可的消防裝置及設備和消防安全產品的有效期會予以覆檢
- 如已列入名單產品被產品認證機構除名，申請人應通知消防處，然後重新提交相關消防裝置及設備或消防安全產品的接納申請





国家标准 消防救援行业标准

XF

# 產品標準



- 「最低限度之消防裝置及設備守則與裝置及設備之檢查、測試及保養守則」
- 消防處通函訂明的消防裝置及設備標準
- 消防處也可接納適用於相關消防裝置及設備或消防安全產品的國家或國際標準，當中包括中華人民共和國國家標準(GB)，**消防救援行業標準(XF/GA)**等

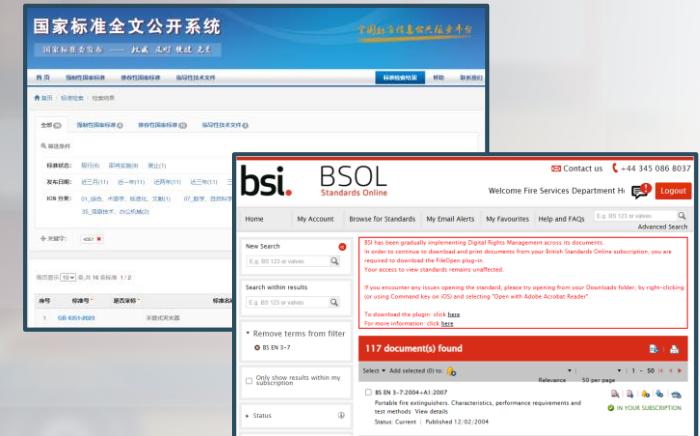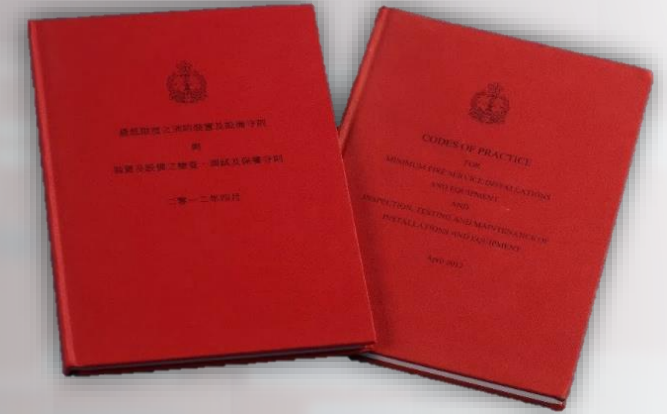



# 獲承認的認可測試實驗室



- 除非另有注明，消防處只接受本地、中國內地或海外獲認可的測試實驗室發出的測試報告／**評估報告**。這些獲認可的測試實驗室必須持有一間認可機構發出的認可證書，訂明認可測試專案
- 認可機構包括香港認可處，中國合格評定國家認可委員會，與香港認可處簽訂了《相互承認安排》的認可機構



香港實驗室認可計劃相互承認安排夥伴				
經濟體系	標誌	夥伴名稱	網址	測試範圍
奧地利		Akkreditierung Austria (AA)	<a href="https://www.bmdw.gv.at/en/Services/Accreditation.html">https://www.bmdw.gv.at/en/Services/Accreditation.html</a>	校正, 醫務化驗, 非醫務測試
巴林, 科威特, 阿曼, 卡塔尔, 沙特阿拉伯, 阿拉伯聯合酋長國, 也門		GCC Accreditation Center (GAC)	<a href="https://www.gac.org.sa/en">https://www.gac.org.sa/en</a>	校正, 醫務化驗, 非醫務測試
孟加拉國		Bangladesh Accreditation Board (BAB)	<a href="http://www.bab.gov.bd/">http://www.bab.gov.bd/</a>	校正, 醫務化驗, 非醫務測試
白俄羅斯		Belarusian State Centre for Accreditation (BSCA)	<a href="http://www.bsca.by/">http://www.bsca.by/</a>	校正, 醫務化驗, 非醫務測試, 能力驗證提供者
比利時		Belgium Accreditation Structure (BELAC)	<a href="http://www.belac.fgov.be/">http://www.belac.fgov.be/</a>	校正, 醫務化驗, 非醫務測試, 能力驗證提供者, 標準物質生產者
貝寧, 科特迪瓦, 馬里, 尼日爾, 幾內亞比紹, 塞內加爾, 多哥, 布基納法索		Système Ouest Africain d'Accréditation (SOAC WAAS)	<a href="http://www.soacwaas.org/">http://www.soacwaas.org/</a>	校正, 醫務化驗, 非醫務測試

# 優化機制 (1.4.2024生效)



## 新申請

- ✓ 未獲產品認證機構列入名單的產品
  - ◆ 過去五年內發出的有效測試報告
- ✓ 已獲產品認證機構列入名單的產品(手提設備)
  - ◆ 有效的測試報告；及
  - ◆ 有效的產品認證證書




## 延長有效期申請

- ✓ 未獲產品認證機構列入名單的產品(如情況沒有改變)
  - ◆ 過去一年內發出的有效評估報告；或
  - ◆ 過去五年內發出的有效測試報告
- ✓ 已獲產品認證機構列入名單的產品(手提設備)
  - ◆ 有效的產品認證證書




## 其他優化機制

- ✓ 行業標準(XF/GA)
- ✓ 所有認可/接納申請處理時間統一至不超過十五個工作天

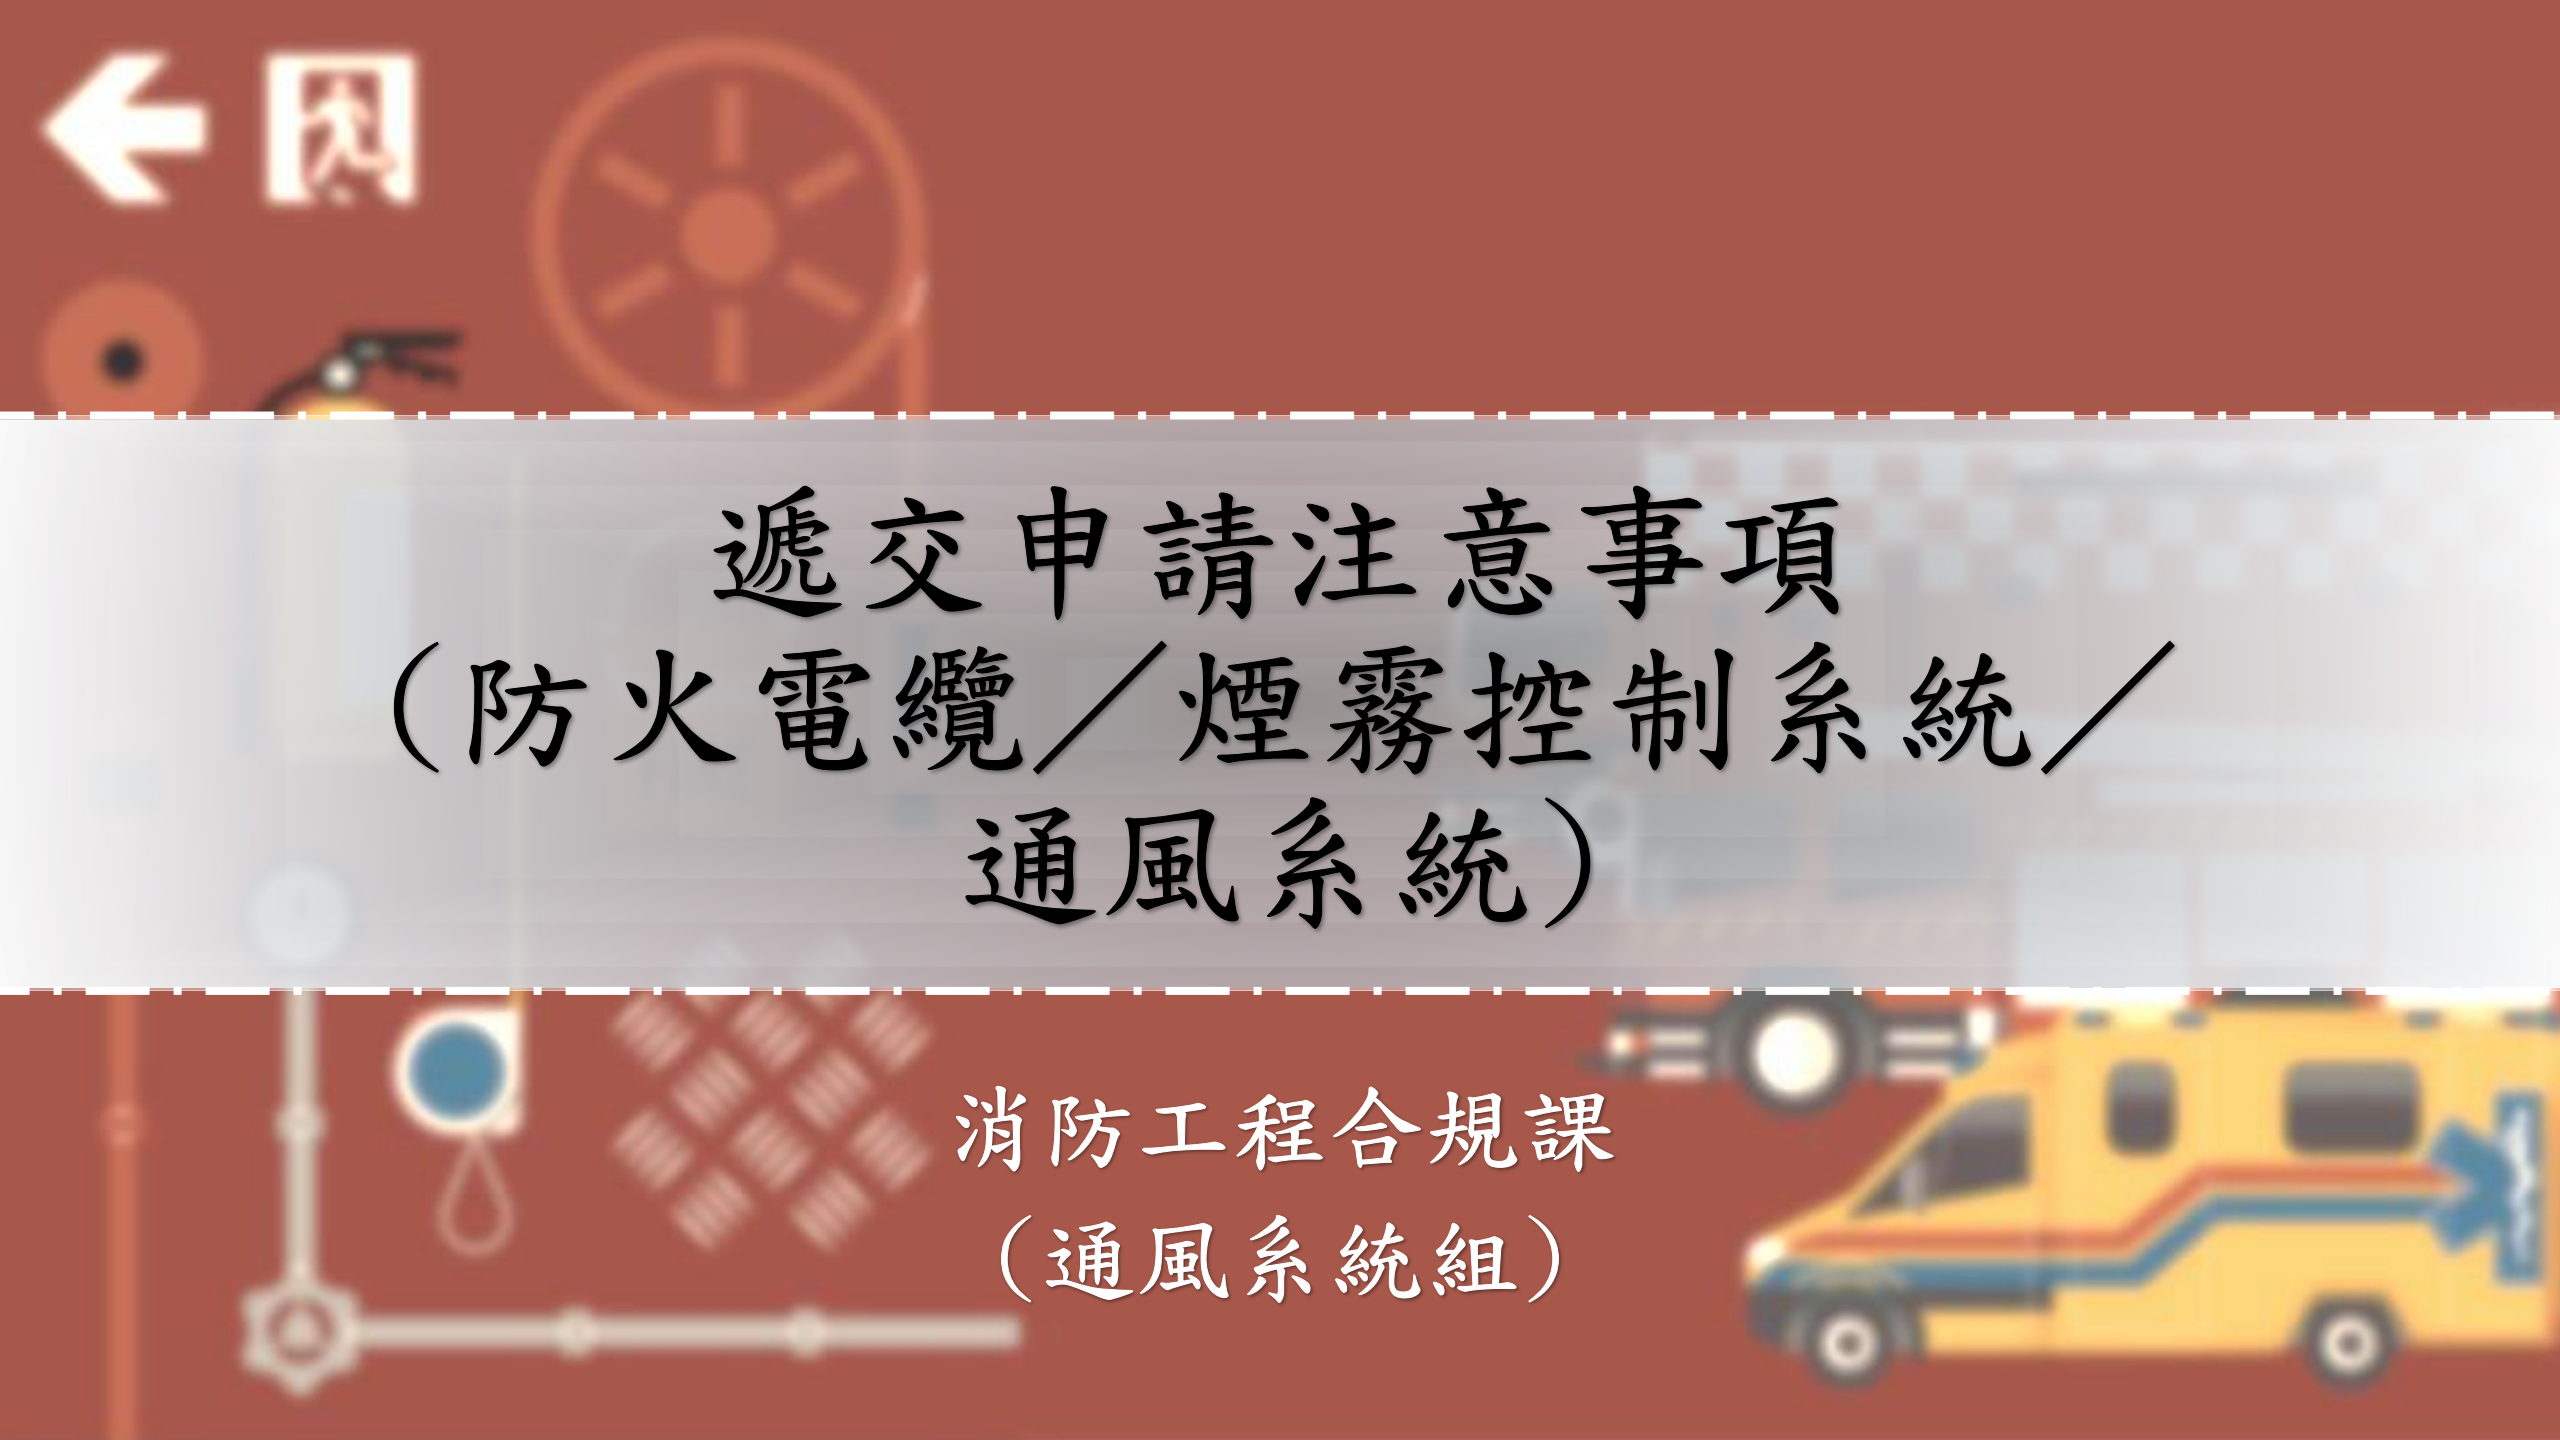

# 遞交申請注意事項 (防火電纜／煙霧控制系統／ 通風系統)

消防工程合規課  
(通風系統組)




# 消防工程合規課（通風系統組）

---



# 防火電纜

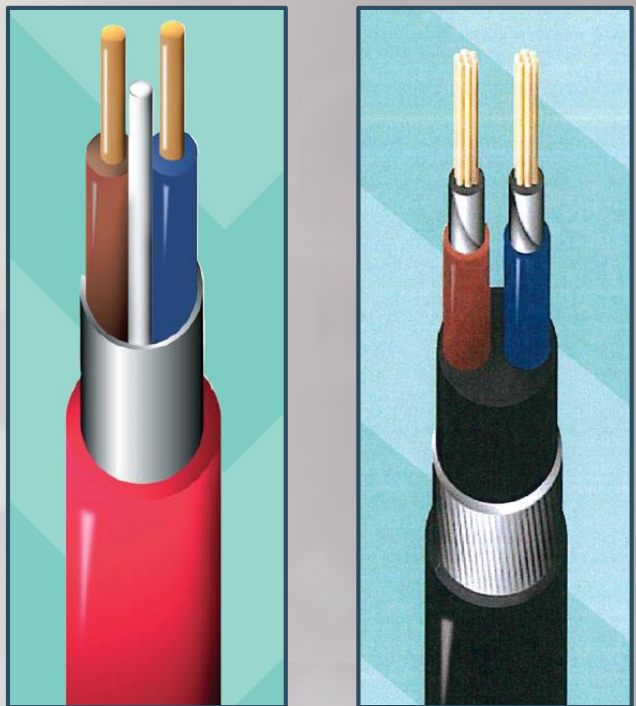

- 用於消防裝置及設備的防火電纜  
(須提出申請才能在個別項目中使用的  
光纖電纜除外)


防火電纜

# 煙霧控制系統



排煙風機

- 排煙風機／用於樓梯增壓系統的脫扣啓動風機(Air Release Fans)
- 用於排煙系統的防火與防煙閘及啓動器
- 煙霧控制組件(包括防火管道、隔煙屏障)
- 靜態式排煙裝置

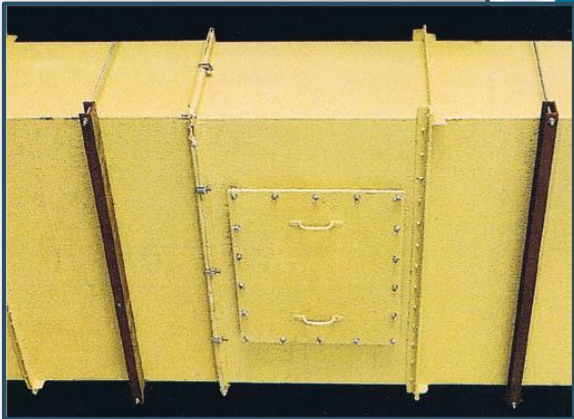

防火管道

# 通風系統

靜電過濾器或聚塵器



保險連桿



# 視作已接納的產品

- 消防裝置及設備（手提設備除外）或消防安全產品如獲**產品認證機構**列入名單並公開予公眾查閱，而這些裝置或產品及其安裝均**符合本港所有相關規定**，會視作已獲消防處接納。




例子： 空氣過濾器 防火電纜

排煙風機




# 須獲消防處批准的通風系統產品

- 根據《建築物(通風系統)規例》(第123J章)及《附表所列處所通風設施規例》(第132CE章), 穿過任何樓面、牆壁或天花板之處的管道, 須裝有由**保險連桿**操作的防火閘, **連桿**須屬消防處長所批准的類型。此外, 每個**靜電過濾器或聚塵器**亦須屬消防處長所批准的類型。

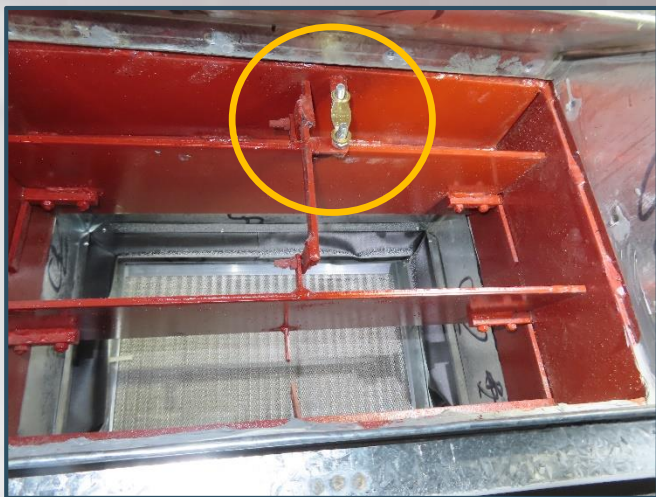


保險連桿

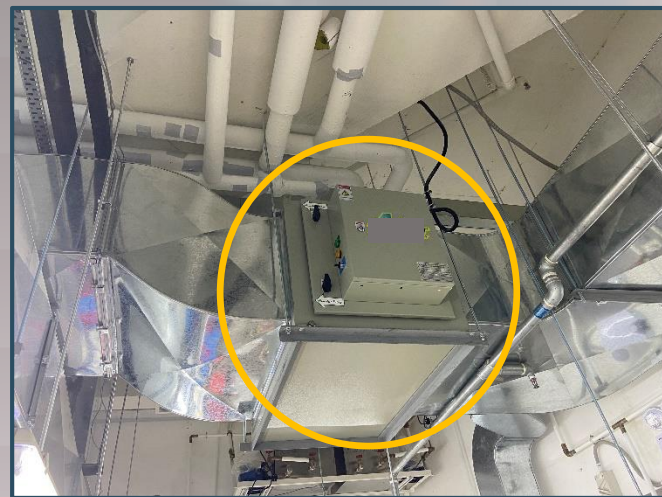

靜電聚塵器

# 毋須事先獲消防處認可或接納的**通風系統**產品

安裝須符合消防處通函第2/2023號 (機動式通風系統的消防安全規定)

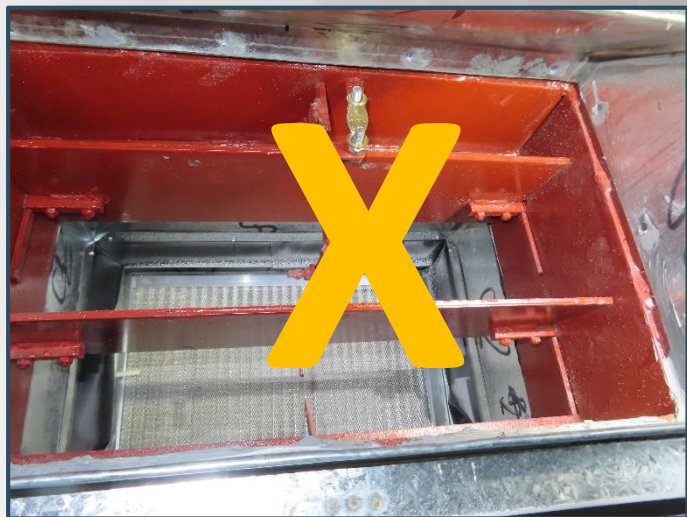

非專利廠商製造的  
槳葉型防火閘



空氣處理機組




紫外線空氣消毒機

# 毋須事先獲消防處認可或接納的電器產品



超音波液位變送器

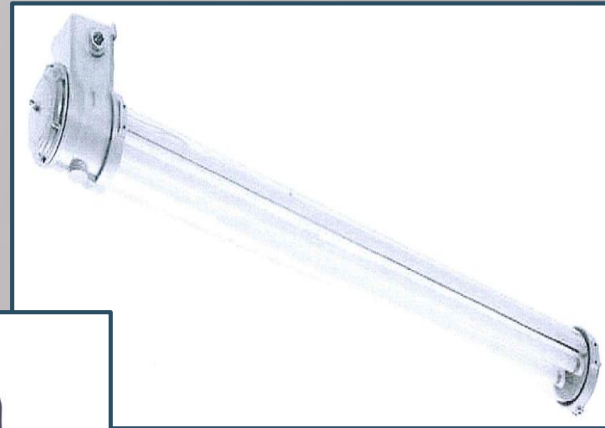

防爆燈

- 安裝在危險區內的電氣設備和/或電線，須符合許可證規定的危險場所相關類別和次要危險的防爆標準。
- 例如，儲存2.1、3、3A、4或5類危險品，或具有2.1、3、4.1、4.2、4.3或5.1次要危險的其他危險類別的危險品，其電氣設備及相關線路應符合要求BS EN 60079或同等相關國家/國際標準。

# 產品認可或接納信

1. 應用  
煙霧控制系統

消防處  
牌照及審批總區  
通風系統課  
九龍尖沙咀東彌敦道1號  
消防總部大廈5樓

FIRE SERVICES DEPARTMENT  
LICENSING & CERTIFICATION COMMAND  
Ventilation Division  
5/F, Fire Services Headquarters Building,  
No. 1 Hong Chong Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon,  
Hong Kong

本處編號 OUR REF: FP(LC) 31623  
來函編號 YOUR REF:  
圖文傳真 FAX: (852)2367 3206  
電話 TEL: (852)2733 1557

25 June 2018

Dear Sir,

**ABC "DEF" Series  
Fans for Smoke Extraction Systems**

I refer to your letter dated XX.XX.XXXX enclosing the catalogues, certificates, test reports and other supporting documents for the captioned products and supplementary information submitted via your letters dated YY.YYY.YYYY.

We have no objection in principle to the use of ABC "DEF" Series fans for smoke control systems in Hong Kong subject to compliance with Part IV of the FSD Circular Letter No. 4/96, the Code of Practice for Minimum Fire Service Installations and Equipment (April 2012) and the following details:

Manufacturer : ABC  
Product Name : "DEF" Series

Type and Size :

Item	Model Series	Fan Type	Fan Range
1	DEF	Axial fan	315 to 2,600 mm

Construction ("DEF") :

- (a) Fan housing : Mild steel with epoxy paint/galvanized steel
- (b) Impeller hubs & blades : Die-cast aluminum alloy
- (c) Motor support : Galvanized steel
- (d) Terminal box : Die-cast aluminum alloy

Motor ("DEF") :

- (a) Manufacturer: ABC
- (b) Bearing grease: GHI
- (c) Bearing clearance: C3
- (d) Motor insulation: Class H
- (e) Utilization: Thermal Class F
- (f) Frame Size: 71 - 355

- 2 -

Remark :

- (a) For fans with external motors or belt driven motors, those external motors and components shall not be exposed to hot smoke.
- (b) This letter supersedes our previous letter of the same series dated 19.1.2017.
- (c) This assessment is subject to review by January 2025.

Yours faithfully,

(XXX)  
for Director of Fire Services

2. 適用尺寸範圍

3. 使用限制  
不要暴露在熱煙中

4. 審核日期  
2025年1月

# 產品認可或接納信

Fire Protection  
防火工作

消防裝置及設備 [← 返回](#)

主頁 > 防火工作 > 消防裝置及設備

認可 / 已批核的設備

項目	檔案
滅火筒的監管、一般處置和回收事宜	
已批核的滅火筒及滅火器	
已接納的消防裝置及設備	
接納的防火液目錄(英國標準476:第7部)	
接納的防火液目錄(英國標準5867-2:乙類性能)	
認可氣瓶或其他盛器一覽表	
認可的產品(通風系統)	
已批核的產品(通風系統)	

已批核的產品  
(通風系統)

認可的產品  
(通風系統)

[https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire\\_protection/accep\\_eq/](https://www.hkfsd.gov.hk/chi/fire_protection/accep_eq/)

# 產品認可或接納信

## LIST OF ACCEPTED PRODUCT FOR USE IN VENTILATING SYSTEMS / FIRE SERVICE RELATED SYSTEMS

Ventilation Systems Group of FIRE SERVICES DEPARTMENT

Note (1) : For details of the acceptance criteria / conditions, please refer to the FSD acceptance letter(s) issued to the manufacturer / authorized supplier(s) of the products

Note (2) : Please refer to FSD Circular Letter No. 3/2020 for Guidance for Application for Acceptance of FSI and Fire Safety Products. If the product has been listed and published by a Product Certification Body (PCB) and Product Certification, it is deemed to be accepted by the FSD subject to such product being in conforming with all local relevant local requirements on product specification and its application in FSI systems / ventilating systems. In this connection, application for FSD acceptance on listed product is not required.

產品分類

TYPE	BRAND NAME / MODELS / DESCRIPTION	MANUFACTURER / AUTHORIZED SUPPLIER	FSD ACCEPTANCE DATE	DATE TO REVIEW (Subject to Renewal)	Remarks
<b>(1) Air Filters</b>					
Air Filter (845)	Aeroglass "Dustcollector" Glassfibre Filter Media used in Ventilating Systems / Model : Glassfibre-filtermedia DUCTcollector (50mm in depth) / Thickness/Density : 50mm / 4.25 kg/m <sup>3</sup>	Aeroglass Filtr s.r.l., Italy	19/4/2016	April 2021	No assessment was made on the density and toxicity of smoke generated by the material under fire conditions as that is not our requirement.
Air Filter (858)	Pur Air "PAB" & "PAC" Air Filter Units / Model : Throw-away extended area air filter unit designated a) Pur Air "PAB" with maximum depth of 30 in. and maximum 10 pockets.; Throw-away air filter unit designated b) Pur Air "PAC" with maximum depth of 11.25 in..	PUR AIR Company Limited	21/6/2016	June 2021	a) The toxicity of products in combustion resulting from exposure to flame has not been investigated as that is not our requirement. b) The filters shall remain UL listed and bear the appropriate identification markings.
Air Filter (863)	"AAF" AmAir 1100 & AmAir 1300 Air Filter Units / Model : Throw-away, dry type: a) AmAir 1100 (max. depth 4 3/8 in.) b) AmAir 1300 (max. depth 4 in.)	AAF International, Louisville, USA	13/7/2016	July 2021	a) No assessment was made on the density and the toxicity of smoke generated by the product under fire as that are not our requirement. b) The filters shall remain UL listed and bear the appropriate identification markings.
Air Filter (864)	"AAF" AmAir / VariCel / AstroCel Series, Roll-O-Matic, Roll-O-Mat & DriPak 2000 Air Filter Units / Model : Throw-away, dry type: a) AmAir 100E, AmAir 200E, AmAir 300E and AmAir 500E b) VariCel Series & VariCel II c) AstroCel I, AstroCel II, AstroCel TM Electrically operated roll-away type: d) Roll-O-Matic Throw-away, dry type, automatic roll filter media e) Roll-O-Mat Throw-away, extended area, dry type f) DriPak 2000	AAF International, Louisville, USA	14/7/2016	July 2021	The filters shall remain UL listed and bear the appropriate identification markings.
Air Filter (865)	"AAF" VariCel V-70, -80, -95 & VariCel V MERV-15 Air Filter Units / Model : Throw-away dry type, maximum depth 12 in. a)VariCel V-70, -80, -95 b) VariCel V MERV-15	AAF International, Louisville, USA	14/7/2016	July 2021	The filters shall remain UL listed and bear the appropriate identification markings.
Air Filter (889)	"Aire-Plus" Air Filter Units	Aire-Plus Technology (SIP) Co., Ltd., PRC	22/11/2016	October 2021	The filters shall remain UL listed and bear the appropriate identification markings.
Air Filter (890)	Camfil Farr "C-Flo" Air Filter Unit / "C-Flo"	Camfil Filtration (Shanghai) Co. Ltd., PRC	22/11/2016	October 2021	
Air Filter (893)	"AAF" VariCel 2+ Air Filter Units / Model : Throw-away dry type -VariCel 2+ a)VariCel V-70, -80, -95 b) VariCel V MERV-15	AAF International, Louisville, USA	9/12/2016	November 2021	The filters shall remain UL listed and bear the appropriate identification markings.
Air Filter (896)	"AAF" AmAir C, "AmAir/CP" and AmAir/C Plus Series Air Filter Units Model : a) Throw-away, dry type air filter units: -AMAir/C-1, AMAir/C-2 and AMAir/C-3 ; - AMAir/CP-1, AMAir/CP-2 and AMAir/CP-3 b) Throw-away, dry type air filter : - AmAir C/Plus UL File Number: AJZVR2570	AAF International, USA	12/12/2016	November 2021	a) The filters shall remain UL listed and bear the appropriate identification markings.

使用限制

← 因

# 常見問題及 問答環節





# 常見問題



## 申請及文件要求事宜

- 毋需消防處認可／接納的申請；
- 申請所需文件不足；
- 超過五年內發出的測試報告；
- 測試報告經非認可測試實驗所發出；
- 測試實驗所未被認可進行有關測試；
- 測試報告非為正本／已獲有關測試實驗所核證無誤的副本






# Q & A 問答環節

Select "Q & A"  
選擇“問與答”



"Ask a Question"  
按“提出問題”

Input Text  
輸入問題



## 一般查詢



### 消防設施監督課



電話：2733 1567



傳真：2722 1915



電郵：

[e\\_apply\\_fsi@hkfsd.gov.hk](mailto:e_apply_fsi@hkfsd.gov.hk)



地址：

香港九龍九龍灣  
常悅道11號  
新明大廈2樓



### 通風系統組



電話：2718 7567



傳真：2382 2495



電郵：

[e\\_apply\\_fsi@hkfsd.gov.hk](mailto:e_apply_fsi@hkfsd.gov.hk)



地址：

香港灣仔  
告士打道5號  
稅務大樓35樓



### 危險品執法課



電話：3850 8487



傳真：3850 8450



電郵：

[e\\_apply\\_fsi@hkfsd.gov.hk](mailto:e_apply_fsi@hkfsd.gov.hk)



地址：

香港九龍尖沙咀  
廣東道333號  
尖沙咀消防局  
綜合大樓2樓



謝謝

